

L'installation type H<sub>2</sub>O Production est composée de trois éléments majeurs :

**Tableau de filtration comprenant :**

- 1 Vanne d'isolement
- 1 Détendeur avec manomètre
- 1 Compteur d'eau
- 1 Pré-filtre (std CAC 10 pouces)
- 1 Post filtre (Standard 3 µm-10 pouces)
- 2 Vannes de distribution

\*Doc : FIP 450/451

**Appareil de mesure**


RESISTIVIMETRE / CONDUCTIVIMETRE

\*Doc : FIP 465/466/467/468/469

**2 Cylindres composites en série équipés :**

- 1 Tête PVC avec sonde de résistivité inox Coef 0.1 et purge
- 1 volume de résine en lit mélangé dans chaque cylindre
- 1 Kit de raccordement (cylindres/tableaux)

\*Doc : FIP 403/404

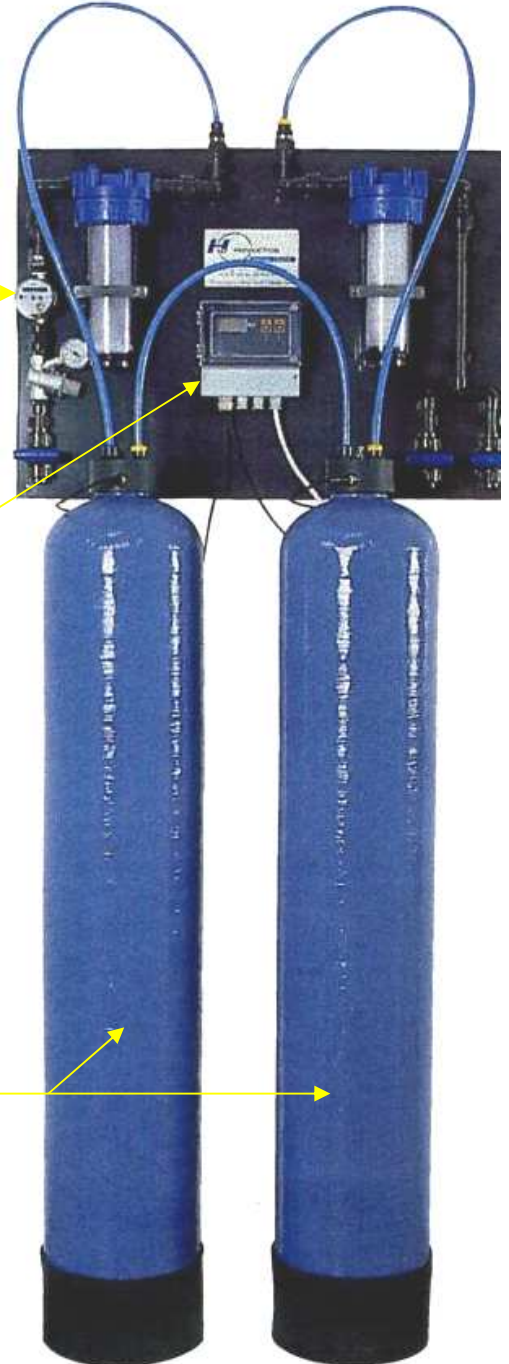

\*FIP disponibles sur [www.h2oproduction.fr](http://www.h2oproduction.fr)